

WEBER REQ ECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rekuperator / centrala wentylacyjna



WEBER REQ ECO 200 m³/h
WEBER REQ ECO 300 m³/h
WEBER REQ ECO 400 m³/h
WEBER REQ ECO 600 m³/h

SPIS TREŚCI

Wstęp i środki ostrożności	3
Zawartość zestawu / Magazynowanie / Zastosowanie	6
Parametry techniczne / Wymiary.....	7
Montaż	8
Instalacja elektryczna	9
Panel sterujący	10
Konserwacja / Diagnostyka	11
Charakterystyka pracy	12
Podłączenie Wi-Fi	13
Deklaracja zgodności	15
Karta gwarancyjna	18

1. Wstęp i środki ostrożności

Szanowni Użytkownicy

Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowali się Państwo na wybór naszego urządzenia. Dołożymy wszelkich starań aby uruchomienie było sprawne i bezproblemowe a użytkowanie zaspokoilo Państwa oczekiwania w zakresie odpowiedniego procesu wymiany powietrza.

Rekuperator powietrza jest urządzeniem wymagającym przede wszystkim odpowiedniego doboru, montażu, regulacji i konserwacji. Nieodpowiednie przeprowadzenie powyższych czynności może skutkować słabą efektywnością a nawet trwałym uszkodzeniem urządzenia.

Zaleca się, aby prace związane z projektem instalacji i doбором urządzenia zlecić osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Montaż urządzenia (za wyjątkiem prac elektrycznych) może przeprowadzić dowolna osoba pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz do ogólnych przepisów w zakresie central wentylacyjnych. Podłączenie elektryczne należy zlecić osobie posiadającej stosowne uprawnienia i kwalifikacje.






Zadowolenia z użytkowania życzy:







Swatt.pl – jedyny dystrybutor marki WEBER REQ w Polsce









Przed montażem należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu i mienia.

Środki ostrożności

Poniższe symbole oznaczają potencjalne poziomy niebezpieczeństwa.

 OSTRZEŻENIE	Sytuacje, w których istnieje ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.	 UWAGA	Sytuacje, w których istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu/mienia.
Następujące symbole wskazują na przestrzeganie przepisów, których należy przestrzegać			
	Niedozwolone		Podążaj
			Warunek konieczny

 OSTRZEŻENIE			
	Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę. Użytkownikom końcowym nie wolno samodzielnie instalować, przenosić lub ponownie instalować tego urządzenia - dotyczy części elektrycznej.		Siatka przeciw ptakom lub podobne urządzenie powinno być zainstalowane na zewnętrznych otworach wentylacyjnych. Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód w kanałach wentylacyjnych.
	Instalatorzy muszą ściśle przestrzegać tej instrukcji. Nieprawidłowe działanie może spowodować zagrożenie dla zdrowia i obniżyć sprawność urządzenia.		Wentylator świeżego powietrza musi znajdować się wystarczająco daleko od wylotu spalin lub miejsc, w których występują niebezpieczne opary.
	Urządzenie musi być zainstalowane ściśle według niniejszej instrukcji i zamontowane na powierzchni o nośności dostosowanej do ciężaru urządzenia.		Inżynieria elektryczna musi być zgodna z przepisami krajowymi i instrukcją obsługi. Przewody o mniejszej średnicy i niewłaściwe wykonanie mogą spowodować porażenie prądem lub pożar.
	Podczas konserwacji lub naprawy, urządzenie musi być odłączone od zasilania elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.		Przewód uziemiający nie może być podłączony do rury gazowej, rury wodnej, pręta oświetleniowego, linii telefonicznej itp. Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem.

 UWAGA			
	Kabel zasilający i przewody muszą być zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować przegrzanie, pożar i utratę wydajności.		Aby uniknąć kondensacji, na kanałach świeżego powietrza należy zamontować izolację. Inne przewody mogą również wymagać izolacji w zależności od warunków punktu rosy.
	Jeżeli przewód przechodzi przez metalową okładzinę ścienną, należy zainstalować izolację pomiędzy metalowym przewodem a przepustem ściennym, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia.		Pokrywa skrzynki elektrycznej musi być dociśnięta i zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i brudu. Nadmiar kurzu i brudu może spowodować przegrzanie zacisków i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
	Należy stosować wyłącznie zatwierdzony sprzęt i akcesoria instalacyjne. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub awarię urządzenia		Jeżeli urządzenie zostanie zainstalowane w gorącym i wilgotnym otoczeniu. Należy zapewnić wystarczającą wentylację.
	Kanały zewnętrzne muszą być zainstalowane w kierunku do dołu, aby uniknąć przedostawania się wody deszczowej.		W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenie przed zwarcie.

**UWAGA**

	Nie należy instalować urządzenia w miejscu gdzie występuje bardzo wysoka wilgotność, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i stanowić zagrożenie pożarowe.		Nie należy używać urządzenia jako głównego wyciągu kuchennego. Tłuszcz i osady tłuszczowe mogą zablokować wymiennik ciepła, filtr i spowodować zagrożenie pożarowe.
	Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie występują gazy trujące lub żrące.		Nie należy instalować urządzenia w pobliżu otwartego ognia, ponieważ może to spowodować przegrzanie i stanowić zagrożenie pożarowe.
	Środowisko kwaśne lub zasadowe może spowodować zatrucie lub pożar.		Należy zachować znamionowe napięcie zasilania, w przeciwnym razie może dojść do pożaru lub uszkodzenia urządzenia.

2. Zawartość zestawu

- Centrala wentylacyjna
- Panel sterujący
- Instrukcja z karta gwarancyjną
- Opakowanie

3. Magazynowanie i transport

Urządzenie należy magazynować i transportować w warunkach zabezpieczających przed wilgocią deszczem, śniegiem, minusowa temperatura, słońcem. Zaleca się, aby w warunkach o zbyt dużym zapyleniu, stosować dodatkowe zabezpieczenie opakowania, np. w postaci folii. Urządzenia można sztaplować, składować i transportować w pozycji i w ilości wskazanej na opakowaniu.

4. Zastosowanie

Rekuperator entalpiczny jest przeznaczony do mechanicznej wentylacji pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci. Wydajność urządzeń należy każdorazowo dobierać do kubatury, sposobu rozprowadzenia kanałów a także do warunków użytkowo bytowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

5. Elementy składowe

Obudowa przystosowana jest do montażu wiszącego, dlatego też na narożach umieszczono 4 uchwyty umożliwiające połączenie urządzenia z elementami podwieszenia (nie wchodzi w zakres dostawy). Podczas planowania montażu należy wziąć pod uwagę, że obudowa posiada otwór rewizyjny oraz przyłącze elektryczne, do których powinien być zapewniony łatwy dostęp w celu wymiany filtrów lub wymiennika.

Wymiennik ciepła w wersji entalpicznej zapewnia odpowiednią wymianę powietrza z zachowaniem oszczędności w zakresie temperatury i wilgoci. Wymiennik jest elementem ulegającym cyklicznemu zużyciu w wyniku eksploatacji.

Filtry zastosowane w urządzeniu zabezpieczają wymiennik ciepła przed zabrudzeniem. Dopuszcza się stosowanie dowolnych filtrów zamiennych jednak gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ich skuteczności oraz wpływ na poprawną pracę i żywotność urządzenia.


Wentylatory AC z możliwością wyboru jednego z 3 biegów.

Panel sterujący zapewnia podgląd oraz regulację najważniejszych parametrów centrali wentylacyjnej. Standardowo, panel jest podłączony do urządzenia na kablu o dł. 50 cm.

6. Parametry techniczne

Model			REQ 200	REQ 300	REQ 400	REQ 600
Przepływ powietrza	(m3/h)	L	150	250	350	500
		M	200	300	400	600
		H	200	300	400	600
Ciśnienie	(Pa)	L	60	75	80	89
		M	70	82	85	92
		H	75	85	88	97
Efektywność entalpii (%)	Grzanie	L	60	62	62	63
		M	55	57	57	59
		H	55	57	57	59
	Chłodzenie	L	63	65	65	67
		M	59	61	60	61
		H	59	61	60	61
Efektywność temperaturowa	%	L	75	73	74	76
		M	70	68	69	70
		H	70	68	69	70
Głośność	dB(A)	L	25	27	31	29
		M	30	34	37	35
		H	31.5	34.5	37.5	39
Napięcie (V)			220	220	220	220
Natężenie (A)			0.5	0.56	0.72	0.96
Moc wejściowa (W)			105	117	150	200
Waga netto (KG)			23	25	31	36

7. Wymiary

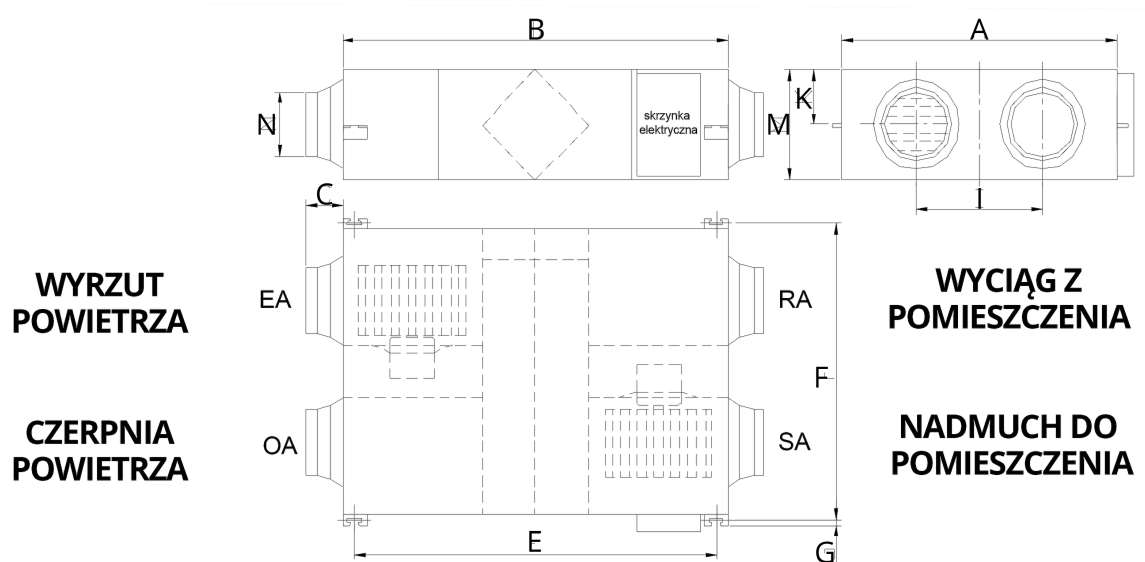

Model	A	B	C	E	F	G	I	K	M	N
REQ 200	580	666	100	725	510	19	290	20	264	φ144
REQ 300	599	744	100	675	657	19	315	111	270	φ144
REQ 400	804	744	100	675	862	19	480	111	270	φ144
REQ 600	904	824	107	754	960	19	500	111	270	φ194

8. Montaż

Centrala


Urządzenie należy podwiesić na 4 pionowych elementach za pośrednictwem uchwytów umieszczonych na obudowie. Sposób doboru oraz połączenia pionowych elementów z konstrukcją należy wykonać indywidualnie mając na uwadze lokalne warunki montażu.

Urządzenie powinno być zainstalowane poziomo.

Podczas planowania montażu należy wziąć pod uwagę, że obudowa posiada otwór rewizyjny oraz przyłącze elektryczne, do których powinien być zapewniony łatwy dostęp w celu wymiany filtrów lub wymiennika. Należy również wziąć pod uwagę, że wymiana czujnika lub wentylatora może wymagać demontażu urządzenia.

Na czas montażu, wloty i wyloty powietrza należy zabezpieczyć przed zapyleniem.

Przykładowy schemat montażu wentylacji przedstawiono poniżej:

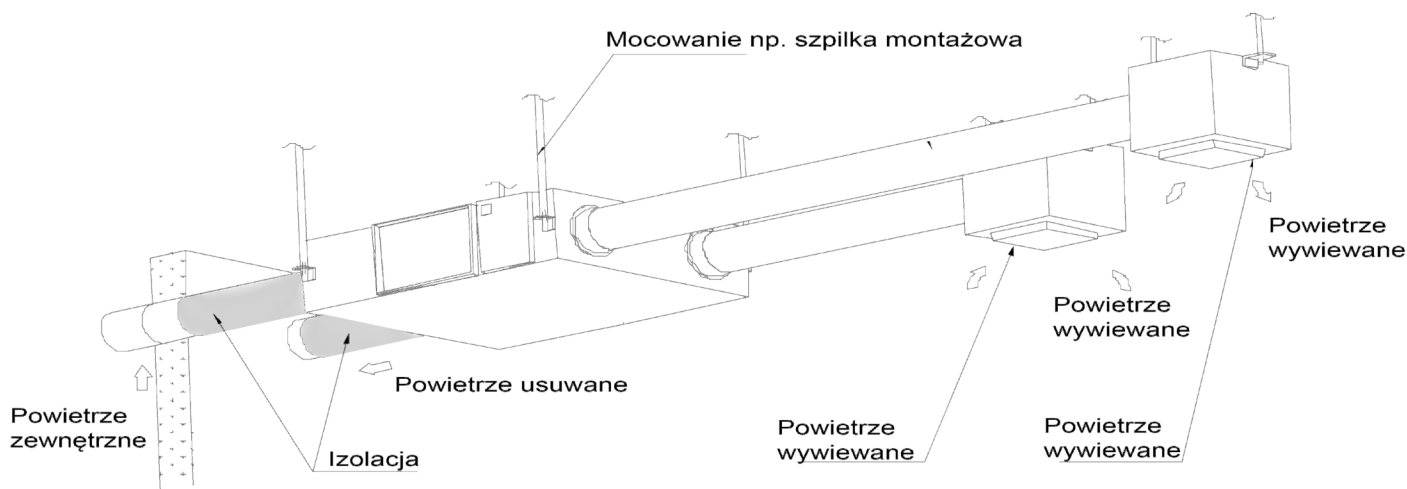

Przewody wentylacyjne

Przewody pomiędzy centralą wentylacyjną a czerpnią oraz centralą wentylacyjną a wyrzutnią, należy zaizolować termicznie oraz poprowadzić ze spadkiem 1 – 2 % w kierunku czerpni i wyrzutni.

Czerpnia i wyrzutnia powinna posiadać elementy zabezpieczające przed wlotem elementów obcych, w tym między innymi zwierząt.

Wykonywanie zbyt dużych kątów gięcia, redukcji średnicy oraz syfonów, może prowadzić do znacznego obniżenia wydajności urządzenia a nawet do jego uszkodzenia.

Dobór armatury dodatkowej oraz przewodu i schematu ich rozmieszczenia, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Zaleca się skorzystanie z usług osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.

Instalacja elektryczna

Podłączenie elektryczne może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane do instalowania urządzeń elektrycznych.


Połączenie elektryczne przewodów zasilania należy wykonać przy użyciu średnicy 1,5 mm²

Połączenie elektryczne przewodów sterowniczych należy wykonać przy użyciu średnicy 1mm²


Instalacja elektryczna budynku w którym montowane jest urządzenie, powinna posiadać zabezpieczenie różnicowo prądowe.

Model	Specyfikacja przewodu zasilającego	Specyfikacja zwykłego kabla sterownika	Bezpiecznik
REQ 200	3×1.5mm ²	7×1mm ²	3A
REQ 300			
REQ 400			
REQ 600			


Schemat połączeń elektrycznych

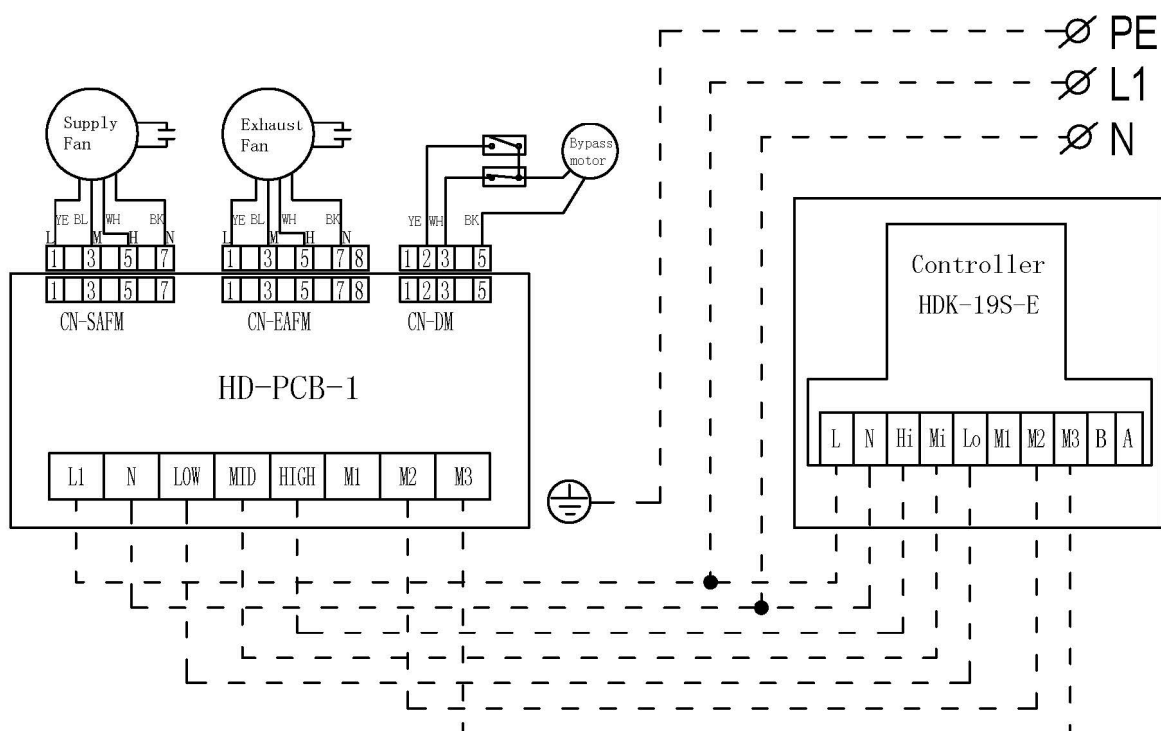

Panel sterujący

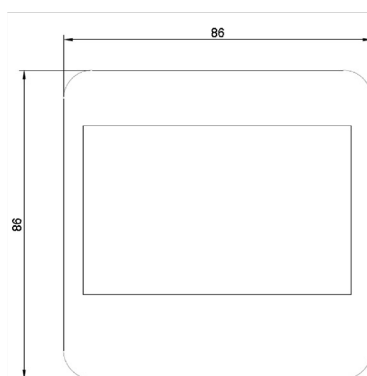

Do panelu sterującego dołączony jest przewód o długości 1m, który w razie potrzeby można przedłużyć.

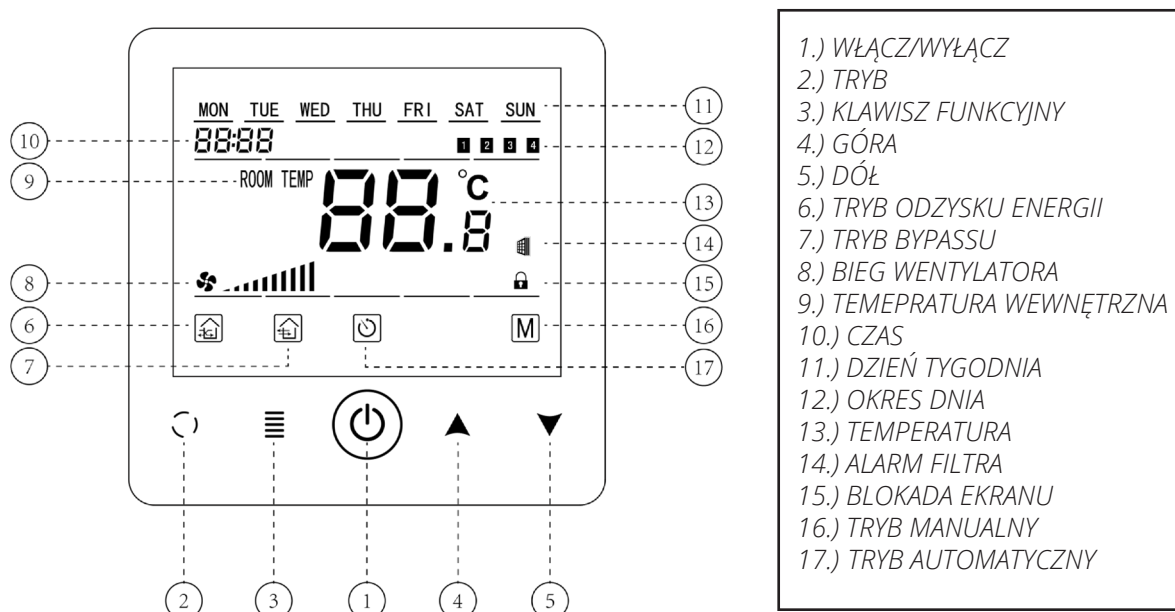

WŁĄCZ/WYŁĄCZ – włączenie lub wyłączenie urządzenia

TRYB – zmiana trybu pracy na ręczny lub automatyczny

KLAWISZ FUNKCYJNY – ustawienie czasu i godziny

GÓRA/DÓŁ – poruszanie się po MENU, ustawienie biegu wentylatora

USTAWIENIE ZEGARA – naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy KLAWISZ FUNKCYJNY do momentu gdy SYMBOL DNIA zacznie migać. Wybierz odpowiedni dzień za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ. Naciśnij KLAWISZ FUNKCYJNY i identycznie ustaw godzinę. Naciśnij ponownie KLAWISZ FUNKCYJNY i identycznie ustaw minuty. Naciśnięcie przycisku TRYB powoduje zatwierdzenie i wyjście z funkcji.

BLOKADA EKRANU – naciśnij przez 2 sekundy jednocześnie przyciski TRYB i GÓRA w celu blokady lub odblokowania.

ZABRUDZENIE FILTRÓW – po pojawieniu się na ekranie ikony ALARM FILTRA, należy dokonać jego wymiany. Usunięcie ALARMU odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku DÓŁ przez 5 sekund.

BYPASS – ikona [6] [7] informują o aktualnym trybie pracy bypassu. Zmiana trybu odbywa się poprzez naciśnięcie przez 2 sekundy przycisku GÓRA.

WYCISZENIE PRACY PANELU – równoczesne naciśnięcie przycisków WŁĄCZ/WYŁĄCZ oraz TRYB, powoduje wyciszenie lub przywrócenie dźwięków panelu sterującego.

KALIBRACJA TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ – wyłącz urządzenie a następnie naciśnij klawisz funkcyjny przez 5 sekund. Dokonaj kalibracji temperatury po czym zatwierdź poprzez naciśnięcie przycisku TRYB. Brak reakcji przez 5 sekund jest jednoznaczny z zatwierdzeniem wprowadzonych ustawień.

USTAWIENIA FABRYCZNE – Wyłącz urządzenie a następnie wciśnij jednocześnie przez 2 sekundy przyciski KLAWISZ FUNKCYJNY i DÓŁ.

9. Konserwacja

Rekuperator eliminuje z powietrza część zanieczyszczeń, dlatego w celu zapewnienia długiej i bezawaryjnej pracy urządzenia, należy regularnie czyścić oraz wymieniać filtry. Centrale wyposażono w czasowy sygnalizator konieczności wymiany filtra, który aktywuje się poprzez komunikat na ekranie wyświetlacza co 1000 godzin pracy. Należy pamiętać, że jest to jedynie przypomnienie, a cykliczność przeglądów leży w gestii użytkownika i zależy od lokalnych warunków powietrznych. Pozostawienie filtrów bez oczyszczenia czy wymiany może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń urządzenia i nie jest objęte gwarancją producenta. W wyniku zbyt rzadkiego czyszczenia filtrów może dojść chociażby do nieodwracalnego zabrudzenia wymiennika lub uszkodzenia wentylatorów.


10. Diagnoza przyczyny niewłaściwego działania

Przeanalizuj poniższe zakupy zanim skontaktujesz się z serwisem fabrycznym.


Opis sytuacji	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Zbyt słaby przepływ powietrza przy pierwszym uruchomieniu pomimo ustawienia maksymalnej wydajności wentylatorów	Nieodpowiednio zaprojektowane lub wykonane przewody rurowe lub niewłaściwie dobrana wydajność centrali	Przeanalizuj dobór i wykonanie przewodów. Dobierz jednostkę o większej wydajności.
Brak zasilania na urządzeniu lub brak zasilania na wyświetlaczu	Niewłaściwie wykonane podłączenie elektryczne i połączenie z wyświetlaczem	Skontaktuj się z personelem który dokonywał podłączenia.
Spadek wydajności urządzenia w trakcie eksploatacji	Możliwe zbyt duże zanieczyszczenie filtrów lub niedrożność przewodów	Sprawdź filtry oraz drożność przewodów.
Zbyt głośna praca instalacji	Niewłaściwe dobranie przewodów, brak tłumika, niewłaściwa regulacja przepływu	Należy przeanalizować ponownie poprawność wykonania przewodów, dokonać ponownej regulacji pracy wentylatora
Zalodzenie wymiennika, spadek efektywności	Korzystanie z urządzenia przy temperaturze poniżej 0°C	Nie korzystaj z urządzenia w niskich temperaturach powietrza zewnętrznego lub zastosuj urządzenia zewnętrzne ogrzewające powietrze na wlocie do centrali.

12. Charakterystyka pracy


REQ 200

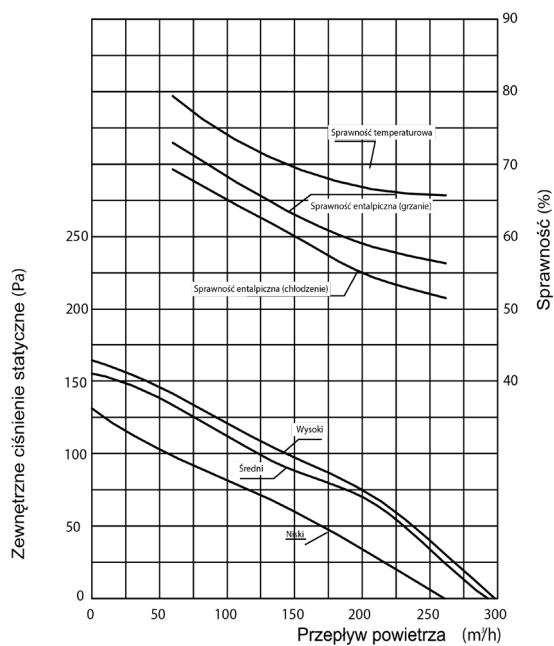


REQ 300

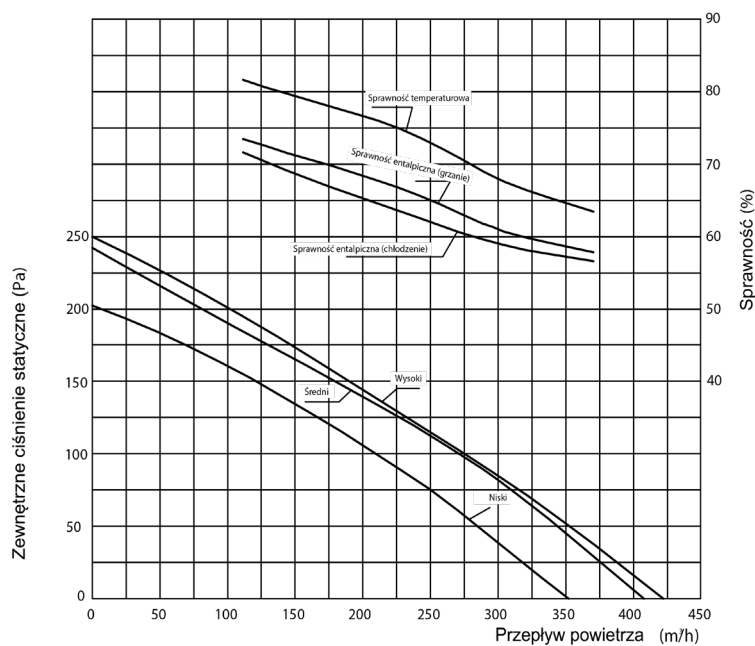

REQ 400

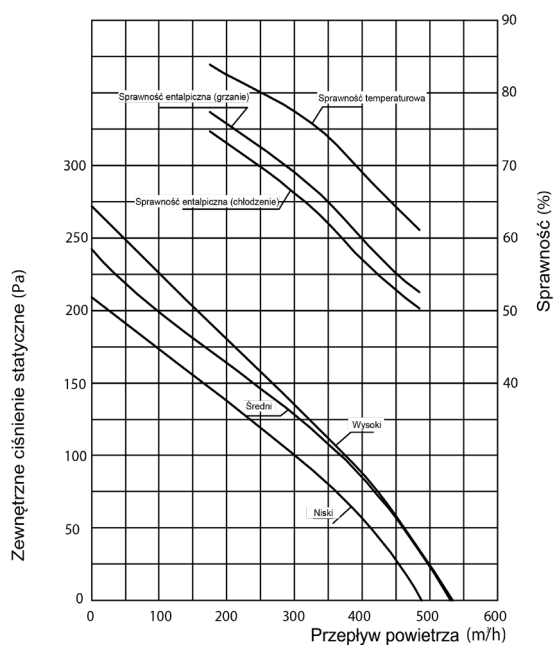


REQ 600

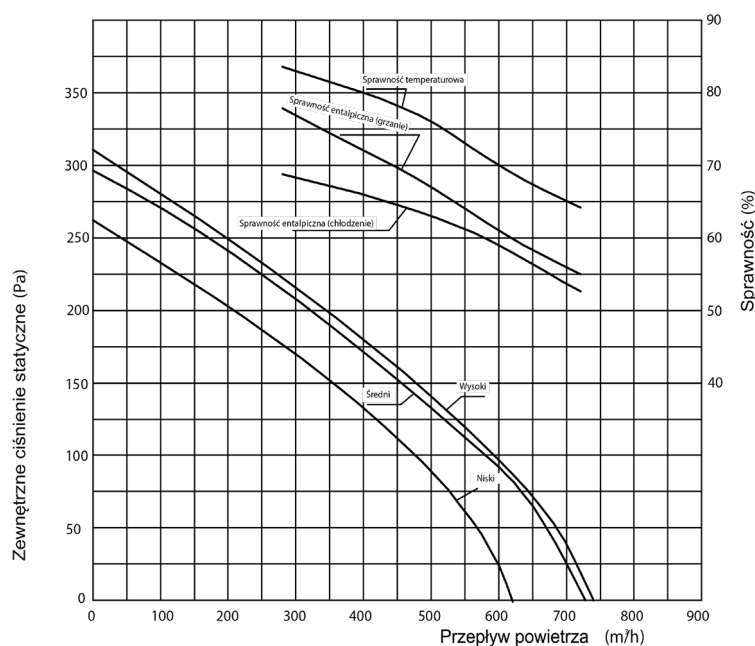

13. Podłączenie Wi-Fi

1. Pobierz aplikację

Zeskanuj kod QR poniżej lub wyszukaj "Smart Vent"  w app store lub sklepie play. Następnie zainstaluj aplikację.




2. Podłączenie modułu WI-FI do rekuperatora

Otwórz skrzynkę elektryczną rekuperatora.

- Podłącz moduł WI-FI zgodnie ze schematem elektrycznym w instrukcji obsługi. Upewnij się, że sygnał sieci WI-FI obejmuje urządzenie.

- Naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk na module WI-FI przez 6 sekund, aż dioda zacznie migać na niebiesko co 3 sekundy. Jeśli moduł miga co 0,5 sekundy ponów operację do czasu aż zacznie migać co 3 sekundy.

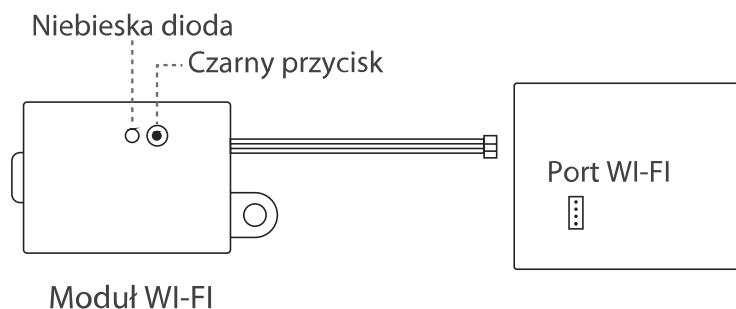

3. Podłączenie do sieci

Wejdź w aplikację, zarejestruj się i zaloguj się


- Wejdź w "Mój dom"  naciśnij  w górnym prawym rogu aby dodać urządzenie.

- Wejdź w "Małe urządzenia domowe" następnie wybierz "Nowy fan" 

- Potwierdź, że dioda powoli miga, następnie wybierz "dalej" 


- Wybierz sieć WI-FI oraz wpisz odpowiednie hasło, następnie kliknij "dalej".

- Wybierz odpowiednią nazwę hotspotu urządzenia - z reguły "SmartLife-xxx" i czekaj na prawidłowe połączenie. Naciśnij "powrót" w lewym górnym rogu i poczekaj aż rekuperator będzie połączony z urządzeniem.




- Jeśli połączenie powiodło się, naciśnij  żeby edytować nazwę urządzenia i kliknij "gotowe" żeby wejść w panel kontrolny.

- Na stronie głównej użytkownik może powtórzyć ten sam proces celem dodania kolejnego urządzenia w aplikacji.

4. Wprowadzenie do strony kontrolnej

- Strona panelu kontrolnego pokazuje informację o rekuperatorze taki jak prędkości wentylatorów, temperatura wewnątrz oraz różne dane powietrza wewnątrz budynku po podłączeniu czujników CO2, wilgoci, itp.
- Włącznik/ Wyłączenie button to turn on or turn off the ventilator.
- Przycisk powietrza nawiewanego do ustawienia przepływu.
- Przycisk powietrza wywiewanego do ustawienia przepływu
- Przycisk temperatury do sterowania (opcjonalną) nagrzewnicą
- Przycisk ustawień do regulacji stopnia otwarcia by-pass'u, timera, alarmu filtra, funkcji włączania i wyłączania timera.
- Na głównej stronie sterowania naciśnij,  aby znaleźć „Udostępnij urządzenie”, dodając nowe udostępnianie, wprowadź numer konta członka rodziny (numer telefonu komórkowego), ten członek rodziny może również znaleźć ERV na stronie głównej i kontrolować go.

5. Inne ikony

- Jeśli pojawi się "  " oznacza to błąd rekuperatora, zostanie wyświetlony kod błędu. Poproś uprawnionego elektryka o podjęcie stosownych działań. Opis kodów w instrukcji.
- Jeśli pojawia się "  " oznacza to iż rekuperator jest w trakcie rozmrażania, po zakończeniu rozmrażania symbol "  " zniknie.

14. Deklaracja zgodności

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DECLARATION OF CONFORMITY

Data 06.09.2021.

Date 06.09.2021.

Producent: Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.
Manufacturer: Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.

**Adres: Building 1-7, No. 5, No.7, Guanggu Street, Kangzhuang Town,
Yanqing District, Beijing, P.R. China**

Niniejszym deklarujemy iż poniżej wymienione z nazwy rekuperatory są certyfikowane CE
Hereby declares that the energy recovery ventilators listed in below are all CE approved, namely

Rodzaj urządzenia (device category)	Model HOLTOP (Holtop model)	Model Polska Ekologia Sp.zoo (Polska Ekologia Sp.zoo model)
Rekuperator (ERV device)	XHBQ-D2TH	WEBER REQ ECO 200 m3/h
	XHBQ-D3TH	WEBER REQ ECO 300 m3/h
	XHBQ-D4TH	WEBER REQ ECO 400 m3/h
	XHBQ-D6TH	WEBER REQ ECO 600 m3/h
	XHBQ-D2THA	WEBER REQ STANDARD 200 m3/h
	XHBQ-D3THA	WEBER REQ STANDARD 300 m3/h
	XHBQ-D4THA	WEBER REQ STANDARD 400 m3/h
	XHBQ-D6THA	WEBER REQ STANDARD 600 m3/h
	XHBQ-D2,5DMTHA	WEBER REQ PREMIUM 250 m3/h
	XHBQ-D3,5DMTHA	WEBER REQ PREMIUM 350 m3/h
	XHBQ-D5DMTHA	WEBER REQ PREMIUM 500 m3/h
	XHBQ-D6,5DMTHA	WEBER REQ PREMIUM 650 m3/h
	CFA 500T	WEBER REQ COMPACT 500 m3/h

Powyższe modele przeszły wszystkie testy, zgodnie z następującymi, obowiązującymi dyrektywami,
The above models have passed all the tests in accordance with the following Applicable Directives,

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/EU
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
Low voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive(EMC) 2014/30/EU

Oraz że zastosowano następujące paragrafy norm zharmonizowanych,
And that the following paragraphs of harmonized standards have been applied,

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019

EN 60335-2-65:2003 + A1:2008+ A11:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

EN 55014-2:2015

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013+A1:2019*

EN 55014-2:2015*

EN 60335-2-65:2003 + A1:2008 + A11:2012 **Używane w połączeniu z** (used in conjunction with) EN60335-1:2012 +

AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019

EN 62233:2008 + AC:2008

Z poważaniem,

Yours

sincerely,

**For and on behalf of
HOLTOP INTERNATIONAL CO., LIMITED**

Rita

Authorized Signature(s)

Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.
Holtop International Co., Ltd.

Address: Building 1-7, No. 5, No. 7, Guanggu Street, Kangzhuang Town, Yanqing District, Beijing, P.R. China Tel: 010-59798831-603, Fax: 010-59798831-600 Website: www.holtop.com

Deklaracja zgodności z dyrektywą RED
Stosowanie dyrektyw rady:
(Declaration of RED conformity
Application of Council Directive(s)):

Zgodnie z Dyrektywą 2014/53/UE dla urządzenia: Nazwa typ oraz numer urządzenia radiowego: moduł WI-FI TYWE1S Typ: moduł WI-FI do rekuperatorów WEBER REQ

Partia lub seria urządzenia objętego deklaracją: urządzenia wyprodukowane w roku 2020 oraz 2021.
(According to the Directive 2014/53/EU, for the equipment: Name and number of the radio device: WI-FI module TYWE1S

Type: Wi-Fi module for ERV with WEBER REQ branding

Batch or series of the appliance covered by the declaration: appliances manufactured in 2020 and 2021)

Nazwa oraz adres Producenta:

Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.

Producent: Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.

**Adres: Building 1-7, No. 5, No.7, Guanggu Street, Kangzhuang Town,
Yanqing District, Beijing, P.R.China**

(Manufacturer's Name and Address:

Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.

Producent: Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.

Adres: Building 1-7, No. 5, No.7, Guanggu Street, Kangzhuang Town,
Yanqing District, Beijing, P.R.China)

**Jako producent deklarujemy iż zakres częstotliwości w którym pracuje urządzenie WI-FI wynosi:
2400MHz – 2483.5 MHz;**

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje urządzenie wynosi 6000 MHz

(As manufacturer, we declare that the frequency range in which the Wi-Fi device is working in: 2400 MHz – 2483.5 MHz;

The maximum power of the radio frequency emitted in the frequency range in which the device operates is 6000 MHz)

Niniejszym potwierdzam, że przeprowadzono procedurę oceny zgodności oraz, że urządzenie jest skonstruowane w sposób umożliwiający używanie w Rzeczypospolitej Polskiej bez naruszenia mających zastosowanie wymogów dotyczących wykorzystania częstotliwości a także że do urządzenia dołączono wszelkie niezbędne dokumenty i informacje.

(I hereby confirm that the conformity assessment procedure has been carried out and that the device is constructed in such a way that it can be used in the Commonwealth of Poland without violating the applicable requirements for the use of frequencies, and that all necessary documents and information are attached to the device)

Przeprowadzono badanie typu UE przez jednostkę notyfikowaną: TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.

Numer certyfikatu badania typu: No. 4842020356400A, 4842020356400B

Nazwa jednostki certyfikującej: TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.

EU-type examination carried out by a notified body: TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.

Type examination certificate number: 4842020356400A, 4842020356400B

Name of the certification body: TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.

Oprogramowanie umożliwiające działanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, objętego niniejszą deklaracją zgodności: smart vent

(Software enabling the operation of the device in accordance with the intended use covered by this declaration of conformity: smart vent

Niniejszym potwierdza się, że spełniają wymagania określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dyrektywy 2014/53 / UE w sprawie sprzętu radiowego. Do oceny zgodności z tymi dyrektywami zastosowano następujące normy:

(Are hereby confirmed to comply with the requirements set by the Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member states relating to Radio Equipment Directive 2014/53/EU. For the evaluation of the compliance with these Directives, the following standards were applied):

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.4:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 50665:2017

Z poważaniem,
Yours sincerely,

For and on behalf of
HOLTOP INTERNATIONAL CO., LIMITED

Pita

.....
Authorized Signature(s)

.....
Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.
Holtop International Co., Ltd.

Address: Building 1-7, No. 5, No. 7, Guanggu Street, Kangzhuang Town, Yanqing District, Beijing, P.R. China Tel: 010-59798831-603, Fax: 010-59798831-600 Website: www.holtop.com

13. Karta gwarancyjna

Gwarantem jest Polska Ekologia Sp. z o.o. / ul. 1 Maja 7E / 47-400 Racibórz

Niniejszy dokument jest podstawą do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji udzielanej przez gwaranta.

Gwarant nie wystawia duplikatów kart gwarancyjnych.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty montażu jednak nie więcej niż 30 miesięcy do daty sprzedaży przez swatt.pl

Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku właściwej eksploatacji oraz z przyczyny leżącej bezpośrednio po stronie gwaranta.

Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji, takich jak filtry, wymienniki, czujniki temperatury.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy niezależnej od producenta, w tym w wyniku niewłaściwego magazynowania, transportu, doboru, montażu i eksploatacji. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie użytkowania, tzn.: czujniki, filtry, wymiennik.

W przypadku stwierdzenia awarii takich elementów jak sterownik, wentylatory, bypass - gwarant zastrzega sobie możliwość wysłania pojedynczego elementu i nie pokrywa kosztów montażu oraz demontażu. Gwarant zastrzega sobie możliwość dostarczenia uszkodzonego urządzenia na adres gwaranta w celu diagnozy awarii i ewentualnej naprawy.

Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia na adres: reklamacje@swatt.pl Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest przesłanie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Gwarant zastrzega sobie możliwość wezwania zgłaszającego o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów takich jak np. parametry pracy, zdjęcia, schemat instalacji, itp.

Nr. dokumentu zakupu	
Data montażu	
Dane firmy dokonującej podłączenia elektrycznego, data, podpis	